

GIDROLOCK ULTIMATE

ШАРОВОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

ПАСПОРТ





Технические характеристики электроприводов GIDROLOCK ULTIMATE AC220V, GIDROLOCK ULTIMATE DC12V, GIDROLOCK ULTIMATE DC24V

Мощность электродвигателя	6 Вт
Температурный диапазон эксплуатации	от -10 до +60 град.
Длина соединительного кабеля	1 метр
Время закрытия/открытия	15 секунд
Степень защиты электропривода	IP65
Максимальный крутящий момент	7 Нм (70 кг*см)

Напряжение питания электропривода

GIDROLOCK ULTIMATE AC220V	220 В $\pm 15\%$, 50 Гц
GIDROLOCK ULTIMATE DC12V	+12 В
GIDROLOCK ULTIMATE DC24V	+24 В

Присоединение привода к шаровому крану

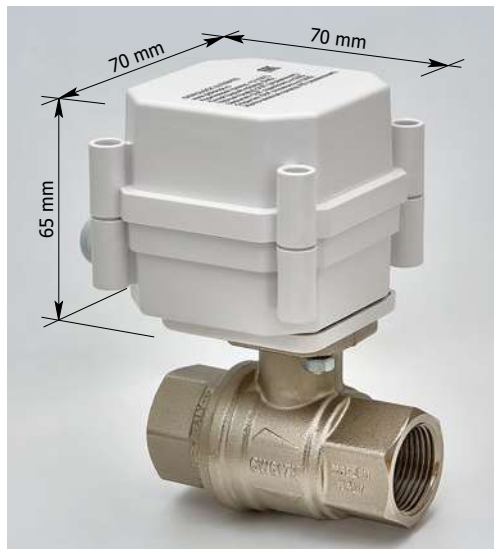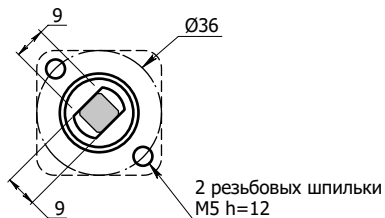

Подключение шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE AC220V

Провод:	Подключение:
Коричневый	L фаза 220 Вольт $\pm 15\%$, 50 Гц
Синий/серый/белый	N рабочий проводник (нейтраль)
Желто-зеленый	PE заземление
Черный	OUT управление. Закрытие шарового электропривода: OUT подключить к L. Открытие шарового электропривода: OUT отключить от L. Запрещается подключать OUT к N.

Подключение шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE DC12V

Провод:	Подключение:
Коричневый	+12 Вольт
Синий/серый/белый	GND.
Желто-зеленый	PE заземление
Черный	OUT управление. Закрытие шарового электропривода: OUT подключить к GND. Открытие шарового электропривода: OUT отключить от GND.

Подключение шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE DC24V

Провод:	Подключение:
Коричневый	+24 Вольт
Синий/серый/белый	GND.
Желто-зеленый	PE заземление
Черный	OUT управление. Закрытие шарового электропривода: OUT подключить к GND. Открытие шарового электропривода: OUT отключить от GND.

GIDROLOCK®

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО ГИДРОРЕСУРС

8 (495) 585-12-59

8 (498) 720-52-28

8 (495) 120-50-02

8 (800) 707-51-58

(бесплатно по России)

www.gidrolock.ru

Гарантийный сертификат

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку.

Шаровой электропривод GIDROLOCK ULTIMATE прослужит Вам долго и оградит от неприятностей, связанных с авариями в системе водоснабжения и отопления.

Гарантийный срок на шаровой электропривод GIDROLOCK ULTIMATE 4 года со дня продажи.

Условиями выполнения гарантийных обязательств являются:

1. Наличие заполненного гарантийного сертификата на шаровой электропривод.
2. Правильное выполнение всех условий по монтажу и эксплуатации оборудования согласно инструкции по эксплуатации шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключения элементов системы и невыполнения инструкции по монтажу и эксплуатации.

Дата продажи __ / _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя _____